

CONSIGLI PER IL CORRETTO RILIEVO DELLE MISURE

ADVICE FOR THE CORRECT RELEASE OF THE MEASUREMENTS

Prima di iniziare il rilievo è buona regola verificare sempre la linea orizzontale e quella verticale (piombo) del vano.
Per farlo si consiglia di utilizzare un laser oppure una livella.

Before starting the survey it is a good rule to always check the line horizontal and vertical (plumb) of the compartment. To do this it is recommended to use a laser or a level.

A) IN PRESENZA DI LIEVI DIFFERENZE

Le misure vanno sempre prese in 3 punti sia in larghezza che in altezza. La misura da considerare è sempre la minore.

Esempio:
= 2000 mm
= 1998 mm
= 1999 mm

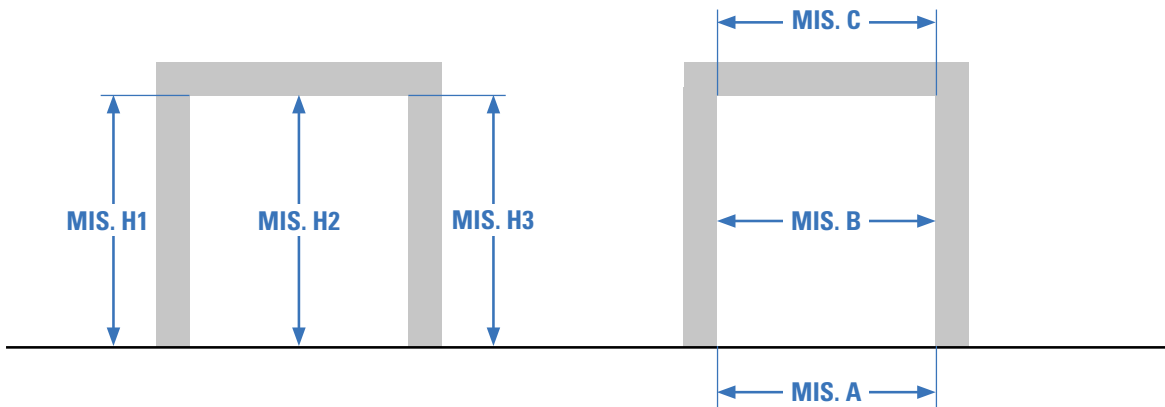
Quella da considerare è in questo caso è la .
Stessa cosa va fatta per la larghezza.

A) IN THE PRESENCE OF SLIGHT DIFFERENCES

Measurements must always be taken in 3 points both in width and in height. The measure to be considered is always the smaller.

Example:
MIS. H1 = 2000 mm
MIS. H2 = 1998 mm
MIS. H3 = 1999 mm

The one to consider in this case is **MIS H2** Same thing goes for the width.

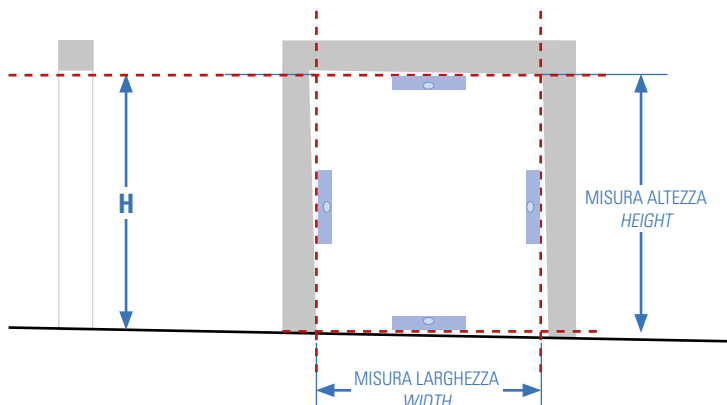


B) IN PRESENZA DI GRANDI DIFFERENZE

Qualora il vano presenti disallineamenti importanti il rilievo deve essere eseguito dopo aver tracciato linee verticali ed orizzontali perfettamente in squadra tra loro.
Eventuali differenze devono essere compensate per permettere un regolare funzionamento dell'infisso.

B) IN THE PRESENCE OF GREAT DIFFERENCES

If the compartment presents important misalignments, the survey must be performed after tracing vertical and horizontal lines perfectly squared with each other.
Any differences must be compensated for to allow regular operation of the system.



L'infisso verrà prodotto con le dimensioni comunicate senza tener conto di eventuali tolleranze per l'installazione. Si consiglia, allo scopo di agevolare l'installazione, di ridurre le misure vano (misure rilievo) di almeno 5/7 mm in altezza e 5/7 mm in larghezza.

THE MEASURES TO BE INDICATED IN THE ORDER FORM MUST BE EXECUTIVE

The frame will be produced with the dimensions communicated without taking account of any tolerances for installation. It is recommended, for this purpose to facilitate installation, to reduce the compartment measures (survey measures) of at least 5/7 mm in height and 5/7 mm in width.

THE MEASUREMENTS IN THE FORM MUST BE EXPRESSED IN MILLIMETERS

GLASS-3000

Cliente - Customer _____

Rif. - Ref. _____

VERSIONE - VERSION

GLASS-3000

 Guida a terra fissa - Not adjustable floor channel

GLASS-3000+SUP-GRA-320-REG

 Guida a terra regolabile - Adjustable floor channel

SUP-GRA-320-REG
 Supplemento guida inferiore incassata
 Surcharge flat bottom rail

CARATTERISTICHE GENERALI - GENERAL FEATURES

| | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|
| Spessore vetro Glass thickness 10 mm | Misure - Measures | Colore struttura - Colour structure ALLUMINIO ANODIZZATO AN <input type="checkbox"/> RAL..... <input type="checkbox"/> | | |
|---|----------------------------------|---|--|--|

CONFIGURAZIONE DEI SET E APERTURE - SETS CONFIGURATION AND OPENINGS

Set 2

Set 3

Set 4

























Set 5












Set 6

Set 7

SET COMPOSTI: INDICARE QUALE SET AGGIUNGERE NELLA PARTE TRATTEGGIATA - COMPOSED SETS: INDICATE WHICH SET TO ADD IN THE DRAFTED PART

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> SET 2 + SET _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SET 3 + SET _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> SET 4 + SET _____ | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> |

| SET COMPOSTI: INDICARE QUALE SET AGGIUNGERE NELLA PARTE TRATTEGGIATA - COMPOSED SETS: INDICATE WHICH SET TO ADD IN THE DRAFTED PART | | | |
|--|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> SET 5 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside | <input type="checkbox"/> SET 5 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside |
| <input type="checkbox"/> SET 6 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside | <input type="checkbox"/> SET 6 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside |
| <input type="checkbox"/> SET 7 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside | <input type="checkbox"/> SET 7 + SET   | <input type="checkbox"/>  interno inside <input type="checkbox"/>  interno inside |

| OPTIONALS | | | |
|--|--|---|---|
| GLASS-V785/779 n° <input type="checkbox"/>  | PRO-V794 n° <input type="checkbox"/> Chiave/pomolo Key/knob | PRO-V794-LG n° <input type="checkbox"/> Pomolo/cieca Knob/blind | <input type="checkbox"/>  Vetro float extrachiaro Extra clear float glass |
| GLASS-V900/2FLG n° <input type="checkbox"/>  | PRO-V794-2FLG n° <input type="checkbox"/> Controserratura Strike box | | <input type="checkbox"/>  Vetro bronzo Bronze glass |
| GLASS-3000-ANTA-F  Porta laterale fissa Fixed lateral pivoted door | WRU-C-BUMP-MT3 n° <input type="checkbox"/> WRU-C-BUMP-MT12 n° <input type="checkbox"/>  | | <input type="checkbox"/>  Vetro fumè Grey glass |
| | V-061-E n° <input type="checkbox"/>  | V-061-T n° <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  Vetro cool lite riflettente Cool lite glass light reflect |
| | | V-041 n° <input type="checkbox"/>  | |